


2

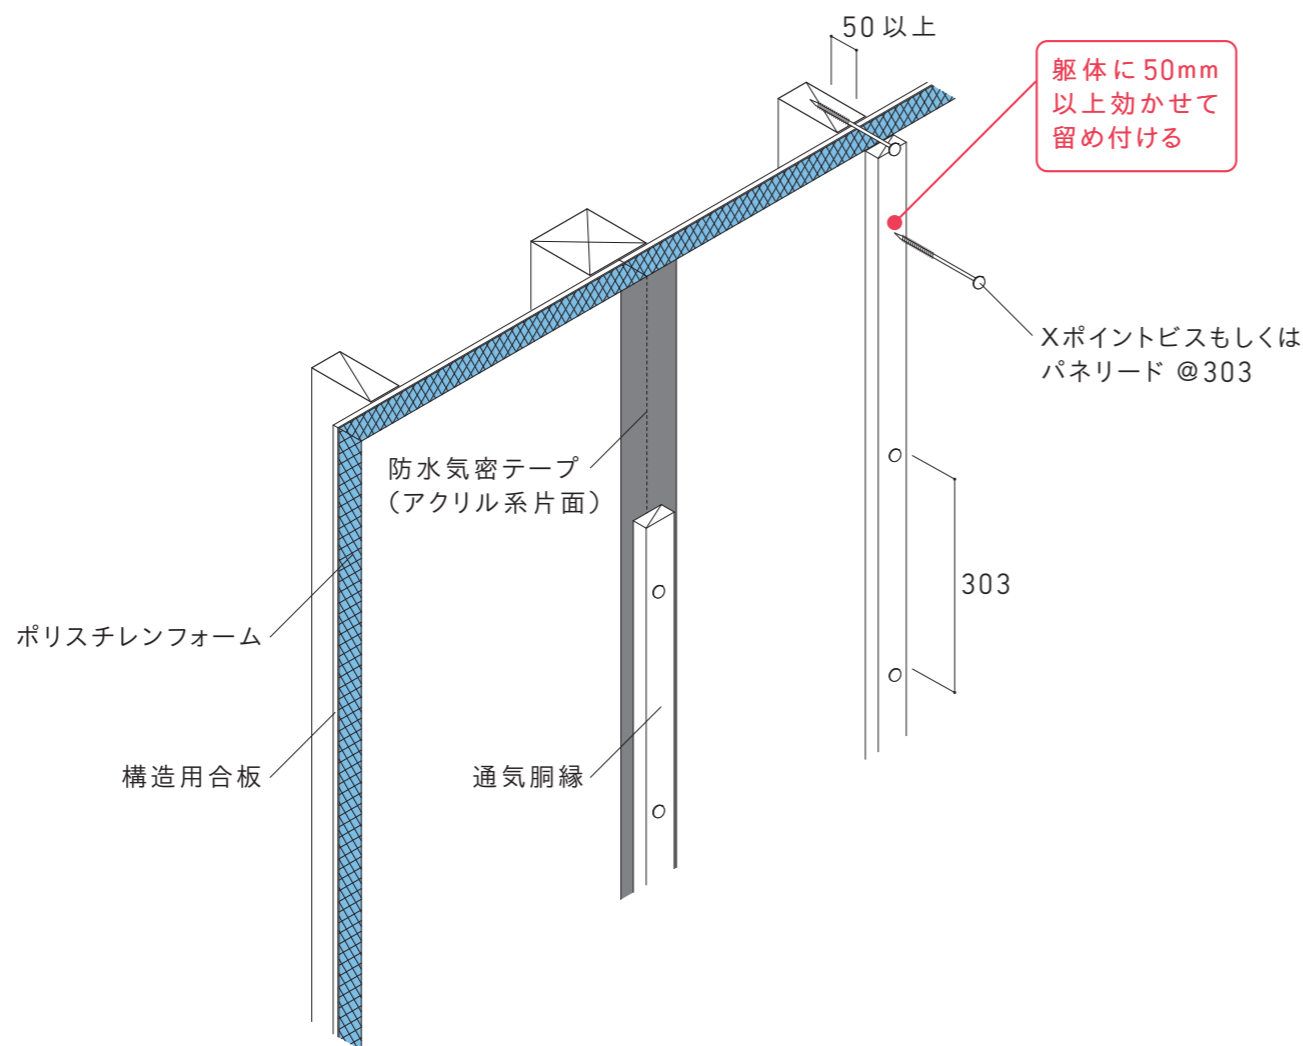

- ・ポリスチレンフォームの上から通気胴縁を固定する。
- ・ポリスチレンフォーム、通気胴縁の固定には、Xポイントビス、もしくはパネリード等を使用し、50mm以上躯体に効かせる。